

Назначение

Оповещатель пожарный ОПК-5 речевой оповещатель активный, внутренний, вертикальный накладной, со встроенной электродинамической головкой. Предназначен для речевого информирования (оповещения). Используется в качестве источника звука в составе системы управления оповещением и эвакуацией «Гонг». ОПК-5 обеспечивает воспроизведение речевого сигнала блока коммутационного БК-4. Порядок управления – включение напряжением. Оповещатель пожарный ОПК-5 выпускается в настенном исполнении. Тип А.

Технические характеристики

Номинальное напряжение питания (от источников постоянного тока, соответствующих СТБ 11.16.02), В	24(+3,6/- 4)
Максимальная среднеквадратическая электрическая мощность, Вт, не менее	5
Максимальный потребляемый ток, мА	250
Уровень звукового давления на расстоянии 1м, дБ	96
Максимальный уровень звукового давления на частоте 1 кГц, дБ	98
Номинальная мощность речевая, Вт	5
Эффективное входное сопротивление во всем диапазоне частот, кОм	30
Номинальный диапазон воспроизводимых частот, Гц	200-12500
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики в номинальном диапазоне частот, дБ, не более	16
Уровень входного речевого сигнала (размах), В	10 (+/- 3)
Диапазон рабочих температур, °С	от минус 10 до +55
Габаритные размеры, мм, не более	280x185x110
Масса (без упаковки), кг, не более	0,9
Устойчивость к электромагнитным помехам (степень жесткости)	2
Степень защиты, обеспечиваемой оболочкой	IP 21

Комплект поставки

ОПК-5 состоит из головки электродинамической, корпуса, встроенного усилителя, колодки для подключения линии, декоративной решетки.

1. Оповещатель пожарный ОПК-5, шт.	1
2. Паспорт, шт.	1
3. Упаковочная тара	1

Содержание драгоценных металлов

Драгоценные металлы в оповещателе отсутствуют.

Изготовитель

ООО «РОВАЛЭНТКОМПЛЕКС», Республика Беларусь, 223056, Минский район, п. Юбилейный, ул. Луговая, д. 11.
Факс: +375 (17) 506-21-52, тел.: +375 (17) 510 23 26(27).

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с даты продажи или 27 месяцев с даты выпуска. Гарантийный срок хранения 24 месяца.
ООО «РОВАЛЭНТКОМПЛЕКС» гарантирует соответствие технических характеристик ОПК-5 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Свидетельство о приемке

ОПК-5 изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ ВУ 190832170.001-2010, государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Заводской номер:

Дата выпуска:

Штамп ОТК:

Упаковщик:

Дата ввода в эксплуатацию

«__» _____ 20__г.

Ответственный за ввод в эксплуатацию

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Техническая поддержка:

По вопросам эксплуатации, гарантийного и послегарантийного ремонта обращаться в ООО «РОВАЛЭНТКОМПЛЕКС», 223056, Минский район, п. Юбилейный, ул. Луговая, д. 11.
Факс: +375 (17) 506-21-52, тел.: +375 (17) 510 23 26(27), МТС: +375 (29) 777 75 90,
Vel: +375 (29) 350 17 77.

Внешний вид


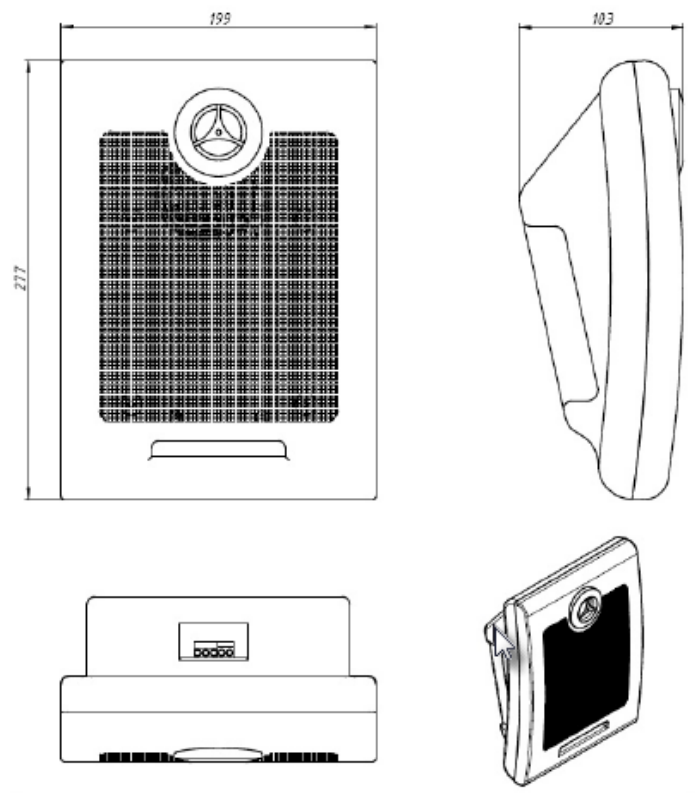


Схема подключения ОПК-5

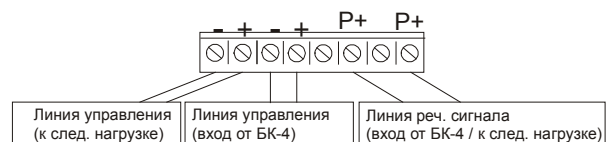

ОКП РБ - 26.30.50.800
ТН ВЭД ТС - 8531103000

СУОЭ «ГОНГ»

Оповещатель пожарный

ОПРА-5

ОПК-5

ПАСПОРТ
УЛЦФ.426431.011 ПС

Редакция 1.06

Минск
2018