

## Назначение

Оповещатель пожарный ОПК-3У - речевой оповещатель пассивный, внутренний, встраиваемый, со встроенной электродинамической головкой. Предназначен для речевого информирования (оповещения). Используется в качестве источника звука в составе системы управления оповещением и эвакуацией «Гонг». ОПК-3У обеспечивает воспроизведение речевого сигнала усилителя трансляционного УТ-20(100) через согласующий трансформатор при помощи электродинамической головки. Оповещатель пожарный ОПК-3У выпускается во встраиваемом потолочном исполнении. Тип А.

## Технические характеристики

Макс. среднеквадратическая электрическая мощность (переключаемая), Вт, не менее	3 (2)
Уровень звукового давления (3 Вт) на расстоянии 1м, дБ	102
Максимальный уровень звукового давления на частоте 1 кГц, дБ	103
Номинальная мощность речевая (переключаемая), Вт	3(2)
Номинальный уровень входного речевого сигнала (среднеквадратический), В	70
Максимальный уровень входного речевого сигнала (среднеквадратический), В	100
Максимальный потребляемый ток, мА, не более	30
Номинальный диапазон воспроизводимых частот, Гц	200-12500
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики в номинальном диапазоне частот, дБ, не более	16
Диапазон рабочих температур, °С	от минус 10 до +55
Габаритные размеры, мм, не более	200x200x130
Масса (без упаковки), кг, не более	1,5
Устойчивость к электромагнитным помехам (степень жесткости)	2
Степень защиты, обеспечиваемой оболочкой	IP 21

## Комплект поставки

ОПК-3У состоит из головки электродинамической, согласующего трансформатора, колодки для подключения линии, декоративной решетки.

1. Оповещатель пожарный ОПК-3У, шт.	1
2. Паспорт, шт.	1
3. Упаковочная тара	1

## Содержание драгоценных металлов

Драгоценные металлы в оповещателе отсутствуют.

## Изготовитель

ООО «РОВАЛЭНТКОМПЛЕКС», Республика Беларусь, 223056, Минский район, п. Юбилейный, ул. Луговая, д. 11.  
Факс: +375 (17) 506-21-52, тел.: +375 (17) 510 23 26(27).

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с даты продажи или 27 месяцев с даты выпуска. Гарантийный срок хранения 24 месяца.

ООО «РОВАЛЭНТКОМПЛЕКС», гарантирует соответствие технических характеристик ОПК-3У при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

## Свидетельство о приемке

ОПК-3У изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ ВУ 190832170.001-2010, государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Заводской номер:

Дата выпуска:

Штамп ОТК:

Упаковщик:

Дата ввода в эксплуатацию

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Ответственный за ввод в эксплуатацию


\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

## Техническая поддержка:

По вопросам эксплуатации, гарантийного и послегарантийного ремонта обращаться в ООО «РОВАЛЭНТКОМПЛЕКС», 223056, Минский район, п. Юбилейный, ул. Луговая, д. 11.  
Факс: +375 (17) 506-21-52, тел.: +375 (17) 510 23 26(27), МТС: +375 (29) 777 75 90, Vel: +375 (29) 350 17 77.

**Внешний вид**

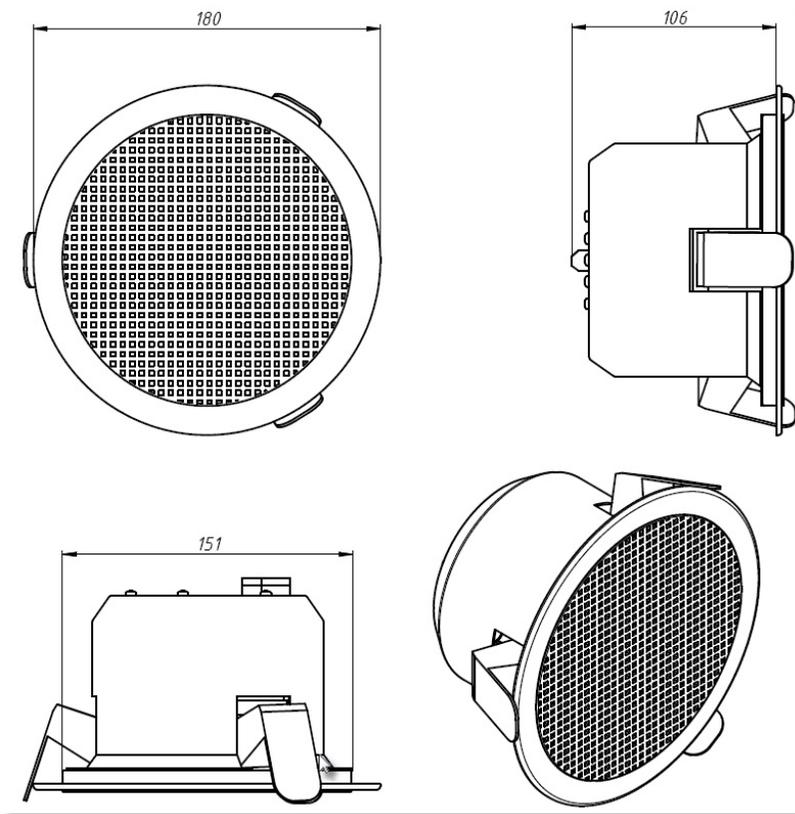

ОКП РБ - 26.30.50.800  
МКС 13.220

**ОП «ГОНГ»**

**Оповещатель пожарный**

ОПРП-3

**ОПК-3У**


ПАСПОРТ

УЛЦФ.426431.010-01 ПС


Редакция 1.09

**Схема подключения ОПК-3У:**

**3 Вт**

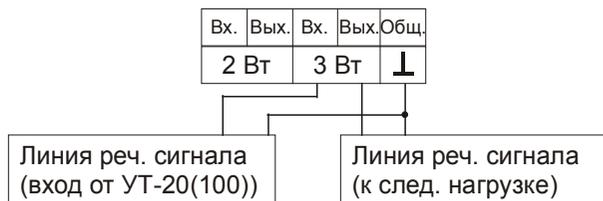

**2 Вт**

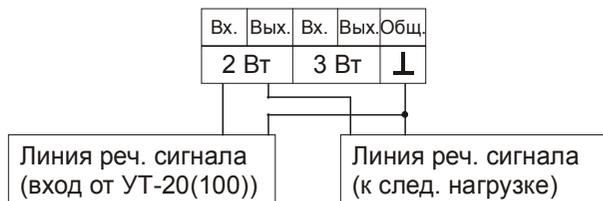

Минск  
2022