

Назначение

Оповещатель пожарный ОПК-5У речевой оповещатель пассивный, внутренний, вертикальный накладной, со встроенной электродинамической головкой. Предназначен для речевого информирования (оповещения). Используется в качестве источника звука в составе системы управления оповещением и эвакуацией «Гонг». ОПК-5У обеспечивает воспроизведение речевого сигнала усилителя трансляционного УТ-20(100) через согласующий трансформатор при помощи электродинамической головки. Порядок управления – включение напряжением. Оповещатель пожарный ОПК-5У выпускается в настенном исполнении. Тип А.

Технические характеристики

Максимальная мощность (переключаемая), Вт, не менее	5 (2,5)
Уровень звукового давления (5 Вт) на расстоянии 1м, дБ	104
Максимальный уровень звукового давления на частоте 1 кГц, дБ	105
Номинальная мощность речевая (переключаемая), Вт	5 (2,5)
Номинальный уровень входного речевого сигнала (среднеквадратический), В	70
Максимальный уровень входного речевого сигнала (среднеквадратический), В	100
Максимальный потребляемый ток, мА, не более	50
Номинальный диапазон воспроизводимых частот, Гц	100-12500
Неравномерность частот характеристики звукового давления в номинальном диапазоне частот, дБ, не более	16
Диапазон рабочих температур, °С	от минус 10 до +55
Габаритные размеры, мм, не более	280x185x110
Масса (без упаковки), кг, не более	2,0
Устойчивость к электромагнитным помехам (степень жесткости)	2
Степень защиты, обеспечиваемой оболочкой	IP 21

Комплект поставки

ОПК-3У состоит из головки электродинамической, согласующего трансформатора, корпуса, зажимов для подключения линии, декоративной решетки.

1. Оповещатель пожарный ОПК-5У, шт.	1
2. Паспорт, шт.	1
3. Упаковочная тара	1

Содержание драгоценных металлов

Драгоценные металлы в оповещателе отсутствуют.

Изготовитель

ООО «РОВАЛЭНТКОМПЛЕКС», Республика Беларусь, 223056, Минский район, п. Юбилейный, ул. Луговая, д. 11.
Факс: +375 (17) 506-21-52, тел.: +375 (17) 510 23 26(27).

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с даты продажи или 27 месяцев с даты выпуска. Гарантийный срок хранения 24 месяца.

ООО «РОВАЛЭНТКОМПЛЕКС» гарантирует соответствие технических характеристик ОПК-5У при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Свидетельство о приемке

ОПК-5У изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ ВУ 190832170.001-2010, государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Заводской номер:

Дата выпуска:

Штамп ОТК:

Упаковщик:

Дата ввода в эксплуатацию

«__» _____ 20__ г.

Ответственный за ввод в эксплуатацию

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Техническая поддержка:

По вопросам эксплуатации, гарантийного и послегарантийного ремонта обращаться в ООО «РОВАЛЭНТКОМПЛЕКС», 223056, Минский район, п. Юбилейный, ул. Луговая, д. 11.
Факс: +375 (17) 506-21-52, тел.: +375 (17) 510 23 26(27), МТС: +375 (29) 777 75 90, Vel: +375 (29) 350 17 77.

Внешний вид


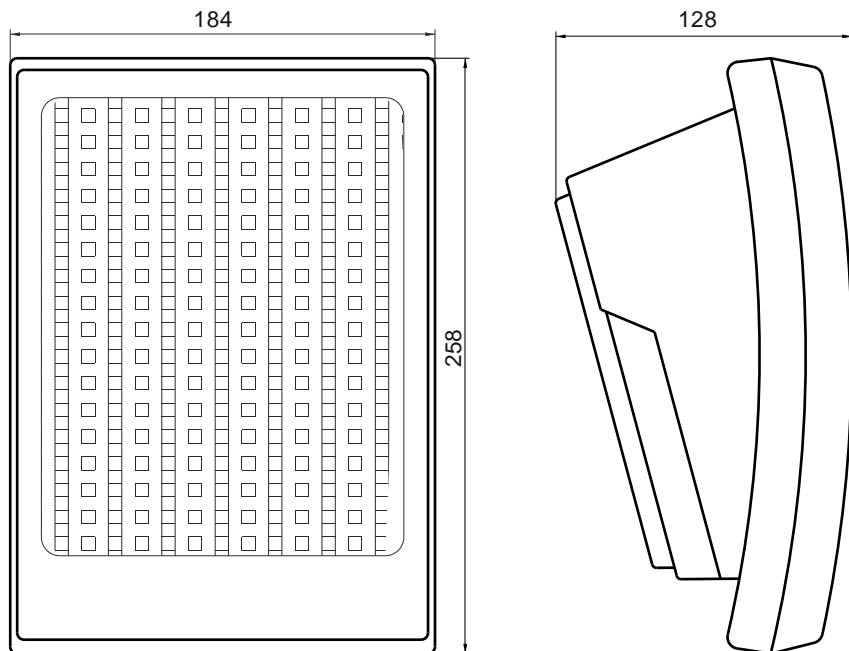


Схема подключения ОПК-5У

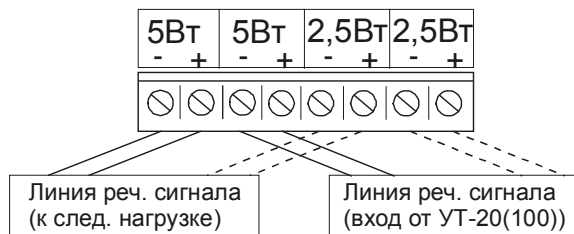

EAC

ОКП РБ - 26.30.50.800
ТН ВЭД ТС - 8531103000

ОП «ГОНГ»

Оповещатель пожарный
ОПРП-5
ОПК-5У

ПАСПОРТ
УЛЦФ.426431.011-01 ПС

Редакция 1.09

Минск
2022